

Fisa Tehnica

Rezervor de acumulare WOODY



PRODUCĂTOR:

SC BRICOSAN BT 2008 SRL

ODORHEIU SECUIESC
STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 55
office.bricosan@gmail.com
0731-888612, 0731-888613



DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Rezervoarele de acumulare **WOODY** sunt destinate montarii exclusiv in instalatii termice de incalzire inchise, fara aport de oxigen in scopul acumularii surplusului de energie termica produsa de un cazan pe combustibil solid si debitarii ulterioare in instalatie in functie de necesarul termic al acesteia.

DESCRIERE:

Rezervorul de acumulare (puffer) marca Woody pentru sisteme de încălzire este confecționat din tablă de oțel de **3 mm**, și este supus în fabrică unei probe de presiune la **5 bar**. Toate suprafețele exterioare din oțel ale rezervorului sunt protejate contra coroziunii prin vopsire.

Izolație:

Puferele cu capacitate între 500, 800, 1000 și 1500 litri sunt izolate .

Materialul invelisului este VliesPetUni cu grosime de 100-110 mm grosime, cu densitate de 1400 gram/m² și cu conductivitate termica redusa de 0,037w/mK.


Invelisul decorativ al pufferelor este din folie de PVC moale, cu grosime de 0,3-0,5 mm grosime in diverse culori.

Izolatia corespunde cerintelor Normelor Europene nr. 12897/2016

Transport și ambalaj

Rezervoarele de acumulare pot fi transportate cu sau fără izolație.
Acestea sunt fixate pe un palet și ambalate cu folie.
Toate modelele sunt fixate în poziție vertical pe palet.
Izolația, învelișul și rozetele se pot livra separat.

Date tehnice:

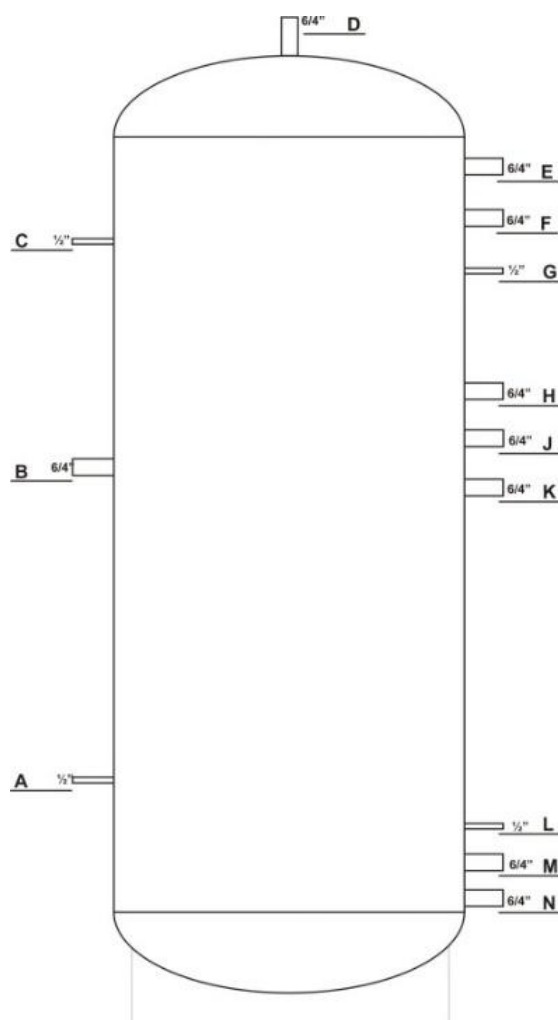

Volum (L)	500	800	1000	1500
Diametru D Ø / cu izolație Øi (mm)	650/850	790/990	790/990	1000/1200
Înălțime cu izolație (mm)	1790	1780	2030	2040
Înălțimea minimă a spațiului de instalare (mm)	1960	1950	2200	2210
Presiunea de lucru bar/ temperatura max. de lucru C	3/95	3/95	3/95	3/95
Teacă senzor	A (mm) G ½"	A (mm) G ½"	A (mm) G ½"	A (mm) G ½"
Racord pentru elementul de încălzire electric	B (mm) G 1 ½"	B (mm) G 1 ½"	B (mm) G 1 ½"	B (mm) G 1 ½"
Teacă senzor	C (mm) G ½"	C (mm) G ½"	C (mm) G ½"	C (mm) G ½"
Teacă aerisitor+tur radiator	D (mm) G 1 ½"	D (mm) G 1 ½"	D (mm) G 1 ½"	D (mm) G 1 ½"
Racord intrare AT de la cazan	E (mm) G 1 ½"	E (mm) G 1 ½"	E (mm) G 1 ½"	E (mm) G 1 ½"
Racord Boiler ACM	F (mm)	F (mm)	F (mm)	F (mm)
Teacă senzor	G (mm) G ½"	G (mm) G ½"	G (mm) G ½"	G (mm) G ½"
Racord Boiler ACM	H (mm) G 1 ½"	H (mm) G 1 ½"	H (mm) G 1 ½"	H (mm) G 1 ½"
Retur radiator	J (mm) G 1 ½"	J (mm) G 1 ½"	J (mm) G 1 ½"	J (mm) G 1 ½"
Racord intrare AT/ serpentina superioară S1,	K (mm) G 1 ½"	K (mm) G 1 ½"	K (mm) G 1 ½"	K (mm) G 1 ½"
Teacă senzor,	L (mm) G ½"	L (mm) G ½"	L (mm) G ½"	L (mm) G ½"
Racord intrare AT/ serpentina superioară S1,	M (mm) G 1"	M (mm) G 1"	M (mm) G 1"	M (mm) G 1"
Racord ieșire AT cazan	N (mm) G 1 ½"	N (mm) G 1 ½"	N (mm) G 1 ½"	N (mm) G 1 ½"